


Hess. Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen,  
Postfach 1761, 35667 Dillenburg; Wolframstr. 33, 35683 Dillenburg

Tel.: 02771/3206-0 Fax: 02771/36671  
Mail: [poststelle@suah-ldk.hessen.de](mailto:poststelle@suah-ldk.hessen.de)

Gemeindewerke

35764 Sinn

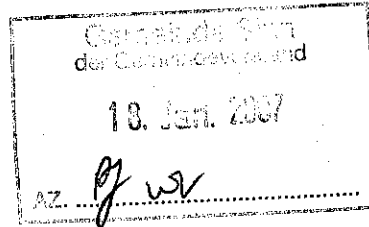

Geschäftszeichen: WA 07200121  
(Bitte bei Antwort stets angeben)  
Bearbeiter: Dr. A. Hack  
Datum: 17.01.2007

**Routinemäßige Untersuchungen**  
nach Anlage 4 der Trinkwasserverordnung 2001

Hauptbuch-Nr.	Bezeichnung	Eingang	Untersuchungsbeginn	Probenehmer
07200121	W 070114	15.01.2007	15.01.2007	Hr. Hofmann

Entnahmeort	Entnahmestelle
Fleisbach	Kiga, Ringstr., ZH Küche

**Untersuchungsergebnisse:** siehe Seite 2

**BEURTEILUNG**

Die durchgeführten Untersuchungen geben keinen Anlass zur Beanstandung.

Im Auftrag



Dr. A. Hack

Parameter	Dimension	Methode	Grenzwert	Messwert
Koloniezahl 20°C	KBE/mL	TrinkwV a.F.	100	0
Koloniezahl 36°C	KBE/mL	TrinkwV a.F.	100	0
Coliforme Keime	KBE/100 mL	DIN EN ISO 9308 - 1	0	0
E. coli	KBE/100 mL	DIN EN ISO 9308 - 1	0	0
pH-Wert	pH	DIN 3840	6,5-9,5	7,28
Leitfähigkeit / 20°C	µS/cm	DIN EN ISO 27888	2500	446
Ammonium, NH <sub>4</sub>	mg/L	Kolorimetrie	0,5	<0,05
Färbung (436 nm)	m-1	DIN EN ISO 7877 - 3	0,5	<0,10
Trübung	NTU	DIN EN ISO 7027 - 6	1,0	0,30
Geruch		DEV B 1/2 Teil 1	-	nicht auffällig
Geschmack		DEV B 1/2 - 1	-	nicht auffällig

Der Prüfbericht bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Der Prüfbericht darf nur mit schriftlicher Genehmigung auszugsweise veröffentlicht werden.

Servicezeiten: Montag bis Donnerstag zwischen 8.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr,  
Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr oder nach Vereinbarung.