


⌈

Gemeindewerke

35764 S i n n

⌋

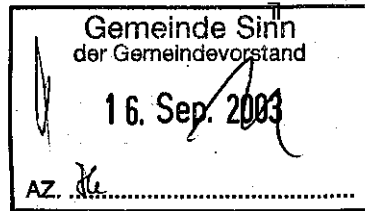

Proben-Nr.: W 2330
Rechnungsnummer: MW
Entnahme am: 02.09.03
Beginn d. Unters.: 02.09.03

Entnahme durch: F. Hofmann
Entnahmeort: Fleisbach

Bezeichnung: Kiga Ringstr.

⌋


ROUTINEMÄßIGE UNTERSUCHUNGEN
nach Anlage 4 der Trinkwasserverordnung 2001

Untersuchungsparameter	Prüfmethode	Grenzwert	Ergebnis
Koloniezahl 20° C in 1 ml	M.2.01.2.1.061.01	100	* 0
Koloniezahl 36° C in 1 ml	M.2.01.2.1.061.01	100	* 0
Escherichia coli in 100 ml	M.2.01.2.1.063.01	0	* 0
coliforme Keime in 100 ml	M.2.01.2.1.063.01	0	* 0
Gesamthärte °dH (mmol/l)		8,4	
Wasserstoffionenkonz. pH	M.2.01.2.2.031.01	≥6,5-≤9,5	* 7,49
Leitfähigkeit µS/cm 20°C	M.2.01.2.2.032.01	2.500	* 258
Ammonium (NH ₄) mg/l	M.2.01.2.2.016.01	0,5	* < 0,05
Färbung m ⁻¹	M.2.01.2.2.083.01	0,5	* < 0,1
Trübung NTU	M.2.01.2.2.081.01	1,0	* 0,39
Geruch sensorisch	M.2.01.2.2.085.01	---	* o.B.
Geschmack sensorisch	M.2.01.2.2.086.01	---	* o.B.

BEURTEILUNG:

Die Wasserprobe ist in bakteriologischer Hinsicht nicht zu beanstanden. Die übrigen Untersuchungen entsprechen den Anforderungen der TVO.

Im Auftrag


G. Bettge-Weller
-Ärztin-

Der Prüfbericht bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Eine Veröffentlichung des Befundes ist nur in vollständiger Fassung zulässig.